

表格 WR1
香港特別行政區政府
電力條例(第 406 章)
電力(線路)規例
完工證明書FORM WR1
THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG
SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION
ELECTRICITY ORDINANCE (CAP. 406)
ELECTRICITY (WIRING) REGULATIONS
WORK COMPLETION CERTIFICATE致 固定電力裝置擁有人：
To the Owner of Fixed Electrical Installation,

第 1 部 (對設計方面的證明) Part 1 (For Certification of DESIGN)

(1) 本人 <u>示範電工 (虛構)</u> 為註冊電業工程人員，現按照《電力條例》(第 406 章) 第 59 條下制定的《電力 (線路) 規例》第 19(1)條的規定，證明本證明書第 3 部所指固定電力裝置的設計，符合條例的規定。 I, <u>DEMO WORKER - NOT REAL</u>, a registered electrical worker(REW), pursuant to regulation 19(1) of the Electricity (Wiring) Regulations made under section 59 of the Electricity Ordinance, Chapter 406, hereby certify that the Fixed Electrical Installation depicted in Part 3 of this certificate has been designed in accordance with the Ordinance.	註冊電業工程人員簽署： Signature of REW： 註冊編號 Registration No.: DEMO-NOT-VALID 屆滿日期 Expiry Date： 級別 Grade：A (DEMO) 准許工程 Permitted Works：示範欄位／非註冊資格 聯絡電話 Contact Tel. No.: 20000021 簽署日期 Date Signed：
(2) 本人 <u>示範代表 (虛構)</u>，茲代表 <u>示範承辦商 (虛構)</u> (註冊電業承辦商)，現遵照《電力條例》(第 406 章) 第 34(11)條的規定，在本證明書上加簽。 I, <u>DEMO REPRESENTATIVE</u>, on behalf of <u>DEMO CONTRACTOR - NOT REAL</u> (a registered electrical contractor(REC)), endorse herewith in compliance with section 34(11) of the Electricity Ordinance, Chapter 406.	註冊電業承辦商簽署： Signature of REC： 註冊編號 Registration No.: DEMO-NOT-VALID 屆滿日期 Expiry Date： 聯絡電話 Contact Tel. No.: 20000022 簽署日期 Date Signed：

第 2 部 (對安裝、檢查及測試方面的證明)
Part 2 (For Certification of INSTALLATION, INSPECTION & TESTING)

(3) 本人 <u>示範電工 (虛構)</u> 為註冊電業工程人員，現按照《電力條例》(第 406 章) 第 59 條下制定的《電力 (線路) 規例》第 19(1)條的規定，證明 (請選出適用的一段文字，並在其空格內加上✓號)：- I, <u>DEMO WORKER - NOT REAL</u>, a REW, pursuant to regulation 19(1) of the Electricity (Wiring) Regulations made under section 59 of the Electricity Ordinance, Chapter 406, hereby certify that (select the appropriate paragraph by ticking the appropriate box below)：- ☐ 本人已於_____年_____月_____日檢查本證明書第 3 部所指的固定電力裝置，本人認為該固定電力裝置符合條例的規定，而且操作安全。 I have inspected the Fixed Electrical Installation depicted in Part 3 of this certificate on _____. I am satisfied that the Fixed Electrical Installation complies with the Ordinance and is in safe working order. ☐ 本人已於_____年_____月_____日檢查本證明書第 3 部所指固定電力裝置的其中部分，至於該固定電力裝置並非由本人檢查的各部分，本人已按照《電力 (線路) 規例》第 21(3)條的規定，收到由其他註冊電業工程人員就個別部分所發出的有效證明書 (表格 WR1(A))。本人認為該固定電力裝置符合條例的規定，而且操作安全。 I have inspected only part of the Fixed Electrical Installation depicted in Part 3 of this certificate on _____, however in respect of those parts of the Fixed Electrical Installation which I have not inspected, I have received valid certificates (Form WR1(A)) certified by REWs for the individual parts as required under regulation 21(3) of the Electricity (Wiring) Regulation. I am satisfied that the Fixed Electrical Installation complies with the Ordinance and is in safe working order.	註冊電業工程人員簽署： Signature of REW： 註冊編號 Registration No.：DEMO-NOT-VALID 屆滿日期 Expiry Date： 級別 Grade：A (DEMO) 准許工程 Permitted Works：示範欄位／非註冊資格 聯絡電話 Contact Tel No.: 20000021 簽署日期 Date Signed：
(4) 本人 <u>示範代表 (虛構)</u>，茲代表 <u>示範承辦商 (虛構)</u> (註冊電業承辦商)，現遵照《電力條例》(第 406 章) 第 34(11)條的規定，在本證明書上加簽；並確認此檢查紀錄已送交裝置擁有人，而且本人亦根據《電力 (線路) 規例》第 22 條保存此紀錄的副本。 I, <u>DEMO REPRESENTATIVE</u>, on behalf of <u>DEMO CONTRACTOR - NOT REAL</u> (a REC), endorse herewith in compliance with section 34(11) of the Electricity Ordinance, Chapter 406, and confirm that the above inspection records have been given to the owner, and copies of which are being kept by me in accordance with regulation 22 of the Electricity (Wiring) Regulations.	註冊電業承辦商簽署： Signature of REC： 註冊編號 Registration No.: DEMO-NOT-VALID 屆滿日期 Expiry Date： 聯絡電話 Contact Tel. No.: 20000022 簽署日期 Date Signed：

第 3 部 (固定電力裝置資料)

Part 3 (Particulars of The Fixed Electrical Installation)

- (5) 固定電力裝置所在地址：
Address of the Fixed Electrical Installation:
九龍示範道1號示範大廈8樓A室 (虛構)


固定電力裝置擁有人的姓名或機構名稱：
Name or Organisation of the Owner of the Fixed Electrical Installation:
陳示範 (虛構)

固定電力裝置擁有人的聯絡地址 (如與上項不同)：
Correspondence Address of the Owner of the Fixed Electrical Installation (if different from the above):

聯絡電話：
Contact Tel No.: 20000012

固定電力裝置的簡要說明，及/或簡圖 (另外夾附圖則 1 頁，以及說明 3 頁)
Brief description of Fixed Electrical Installation and/or Schematic Diagrams (Additional No. of 1 drawings and 3 description sheets attached.)

- (a) 單線電路圖：
Single line diagram:

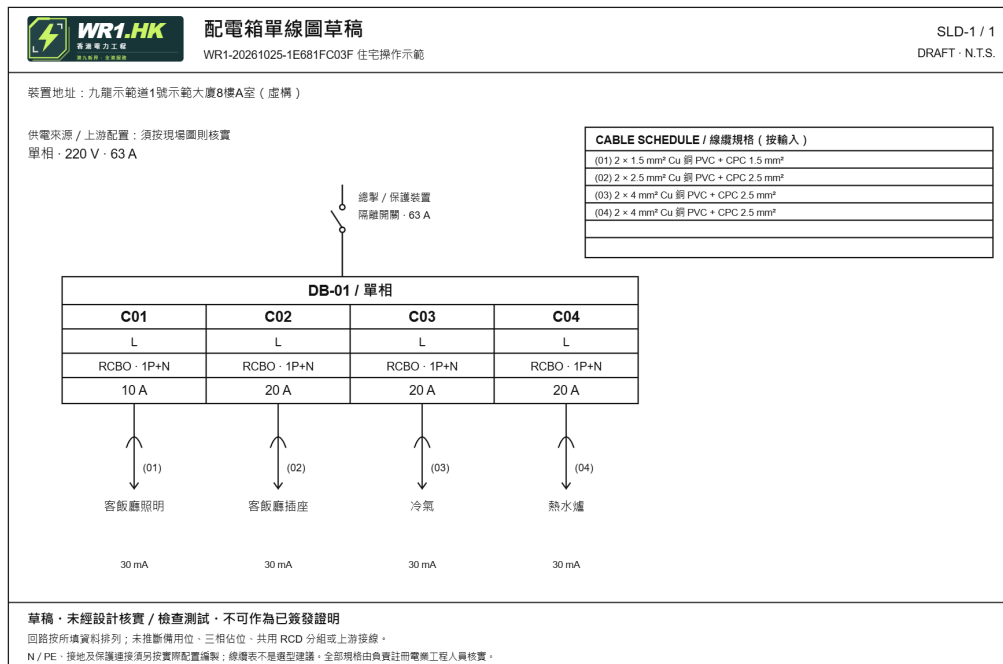

詳見附件 SLD-1；供電：單相；完整受檢查範圍見資料附件。

- (b) 固定電力裝置受檢查部分的位置及說明
Location & description of inspected part of the Fixed Electrical Installation:
住宅配電箱及四條出線回路 (虛構操作示範，未實測)
- (c) 固定電力裝置受檢查部分的最大開關器件為 63 安培 220 伏特，單相/三相*
Largest Switching Device of the inspected part of the Fixed Electrical Installation 63 amperes 220 volts, single/three*phase

*

請將不適用的刪去
Delete whichever is inapplicable

裝置地址：九龍示範道1號示範大廈8樓A室（虛構）

供電來源 / 上游配置：須按現場圖則核實

單相 · 220 V · 63 A


CABLE SCHEDULE / 線纜規格（按輸入）

(01) 2 × 1.5 mm² Cu 銅 PVC + CPC 1.5 mm²

(02) 2 × 2.5 mm² Cu 銅 PVC + CPC 2.5 mm²

(03) 2 × 4 mm² Cu 銅 PVC + CPC 2.5 mm²

(04) 2 × 4 mm² Cu 銅 PVC + CPC 2.5 mm²

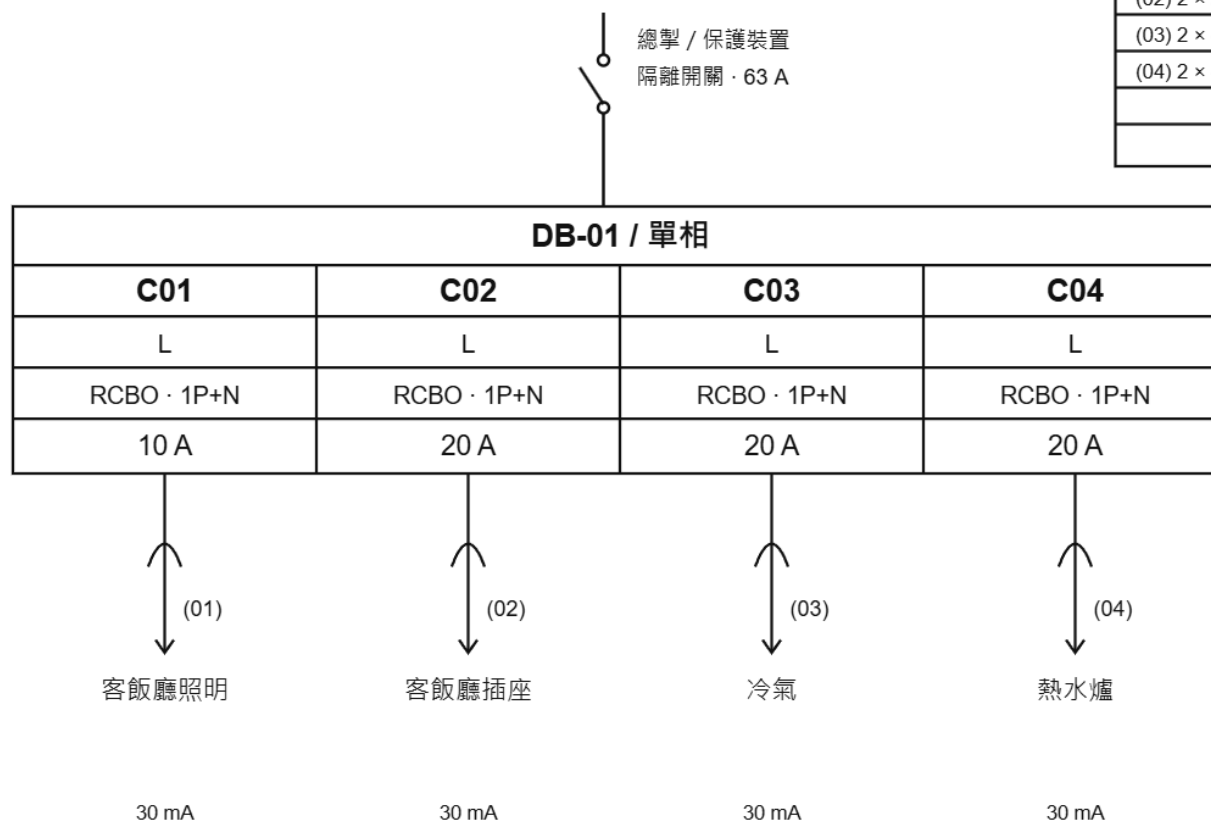

草稿 · 未經設計核實 / 檢查測試 · 不可作為已簽發證明

回路按所填資料排列；未推斷備用位、三相佔位、共用 RCD 分組或上游接線。

N / PE、接地及保護連接須另按實際配置編製；線纜表不是選型建議。全部規格由負責註冊電業工程人員核實。

項目：WR1-20261025-1E681FC03F 住宅操作示範

地址：九龍示範道1號示範大廈8樓A室（虛構）

擁有人：陳示範（虛構）

通訊地址：未另填

電話：20000012

受檢查部分：住宅配電箱及四條出線回路（虛構操作示範，未實測）

供電：單相 / 220 V

最大開關：63 A

總掣／保護：隔離開關

最高需求量：40 A

電壓類別：低壓（已核實）

工作守則版本：2025 年版

圖則編號：DEMO-SLD-001

修訂編號：P01-DEMO

本工具只整理輸入資料；未經設計核實及檢查測試。

第一、二部簽署與證明內容由負責註冊人員處理。

C01 客飯廳照明 / RCBO 10 A / L / 1P+N

特性：B • 分斷能力：6 kA • 漏電保護：30 mA

導線：2 × 1.5 mm² / Cu 銅 / PVC • CPC 1.5 mm²

補充：敷於線管

C02 客飯廳插座 / RCBO 20 A / L / 1P+N

特性：B • 分斷能力：6 kA • 漏電保護：30 mA

導線：2 × 2.5 mm² / Cu 銅 / PVC • CPC 2.5 mm²

補充：敷於線管

C03 冷氣 / RCBO 20 A / L / 1P+N

特性：C • 分斷能力：6 kA • 漏電保護：30 mA

導線：2 × 4 mm² / Cu 銅 / PVC • CPC 2.5 mm²

補充：敷於線管

數值按工程人員輸入列出；未作選型或合規驗算。

C04 熱水爐 / RCBO 20 A / L / 1P+N

特性：C • 分斷能力：6 kA • 漏電保護：30 mA

導線：2 × 4 mm² / Cu 銅 / PVC • CPC 2.5 mm²

補充：敷於線管

數值按工程人員輸入列出；未作選型或合規驗算。